
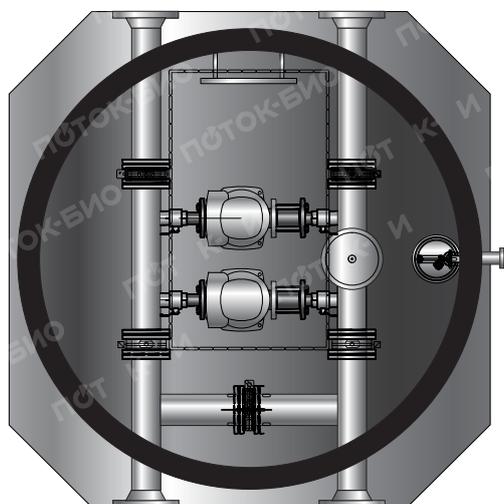


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа повысительной водопроводной насосной станции (ПВНС)

| | |
|------------------|--|
| Заказчик/Адрес: | |
| Тел/факс/e-mail: | |
| Контактное лицо: | |
| Объект: | |

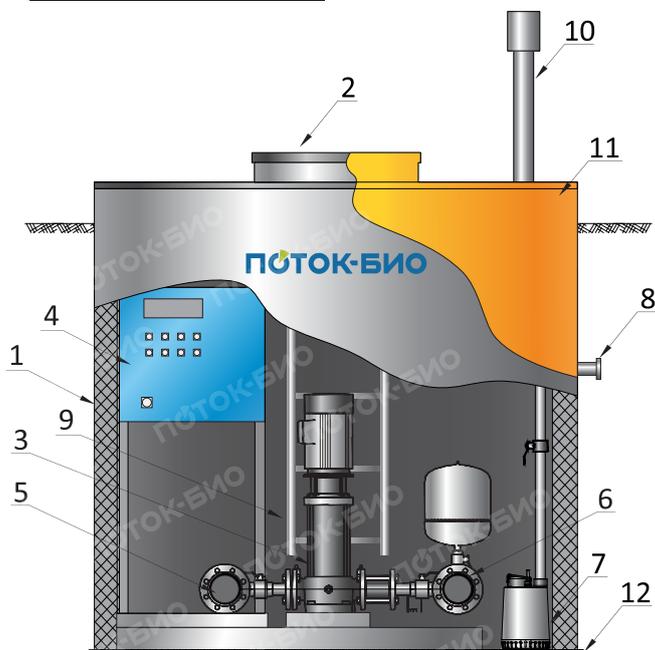

- 1 Корпус из ПНД
- 2 Технологический люк
- 3 Насосная станция
- 4 Шкаф управления
- 5 Подводящий трубопровод
- 6 Напорный трубопровод
- 7 Дренажный насос
- 8 Трубопровод отвода дренажных вод
- 9 Лестница стационарная
- 10 Вентиляционный трубопровод
- 11 Утепление корпуса
- 12 Пригрузочная юбка

Общие сведения по ПВНС

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Водоснабжение: | |
| Напор на входе в ПВНС | <input type="text"/> м |
| Требуемый напор в сети | <input type="text"/> м |
| Пожаротушение: | |
| Напор на входе в ПВНС | <input type="text"/> м |
| Требуемый напор в сети | <input type="text"/> м |
| Количество насосов: | |
| -рабочих | <input type="text"/> шт |
| -резервных | <input type="text"/> шт |
| Подводящий трубопровод: | |
| -внутренний диаметр | <input type="text"/> мм |
| -количество | <input type="text"/> шт |
| -расположение в плане | <input type="text"/> |
| -глубина заложения | <input type="text"/> м |
| Напорный трубопровод: | |
| -внутренний диаметр | <input type="text"/> мм |
| -количество | <input type="text"/> шт |
| -расположение в плане | <input type="text"/> часов |
| -глубина заложения | <input type="text"/> м |

Шкаф управления насосами

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Тип регулирования | | |
| <input type="checkbox"/> каскадное | <input type="checkbox"/> каскадно-частотное | <input type="checkbox"/> частотное |
| Категория надежности электроснабжения | | |
| <input type="checkbox"/> 1 (2 ввода + АВР) | <input type="checkbox"/> 2 (2ввода+ручное пер) | <input type="checkbox"/> 3 (1 ввод) |
| Система диспетчеризации по проводной линии связи: | | |
| <input type="checkbox"/> «сухой» контакт | <input type="checkbox"/> RS 485 | |
| Система диспетчеризации по беспроводному каналу: | | |
| <input type="checkbox"/> GPRS | <input type="checkbox"/> Радиоканал (до 5 км) | <input type="checkbox"/> SMS |
| Протокол беспроводного канала: | | |
| <input type="checkbox"/> Modbus | <input type="checkbox"/> Profibus DP | <input type="checkbox"/> другой |
| Дополнительные опции: | | |
| Управление дренажным насосом | <input type="checkbox"/> | |
| Амперметр на каждый насос | <input type="checkbox"/> | |
| Вольтметр | <input type="checkbox"/> | |
| Светозвуковая сигнализация | <input type="checkbox"/> | |
| Электронная защита насосов | <input type="checkbox"/> | |

Дополнительные сведения

| |
|--|
| |
| |
| |